

## Mensaje al cliente de CRRUA


Fecha: 04/02/2025

### CRRUA pasa las pruebas de arsénico de marzo de 2025

La Autoridad Regional de Servicios Públicos de Camino Real (CRRUA) aprobó sus pruebas mensuales voluntarias de arsénico para marzo de 2025, según lo verificado por un laboratorio independiente. CRRUA proporciona servicios de agua y aguas residuales a Sunland Park y Santa Teresa, NM.

Los resultados de las pruebas publicados por Eurofins Environment Testing, un laboratorio de agua certificado por el Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México (NMED), muestran que la Instalación de Tratamiento de Arsénico (ATF) de Sunland Park tiene un valor de 1.7 partes por billón (ppb), el ATF de la Comunidad de Santa Teresa tiene un valor de 6.3 ppb y el ATF Industrial de Santa Teresa tiene un valor de 7.3 ppb. Los resultados de la prueba provienen de muestras tomadas el 20 de marzo de 2025. Los tres estaban por debajo del Nivel Máximo de Contaminación (MCL) de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para arsénico de 10 ppb.

La CRRUA excluyó a la ATF de Entrada Fronteriza de sus pruebas voluntarias debido a que seguía cumpliendo con los requisitos federales y estatales.

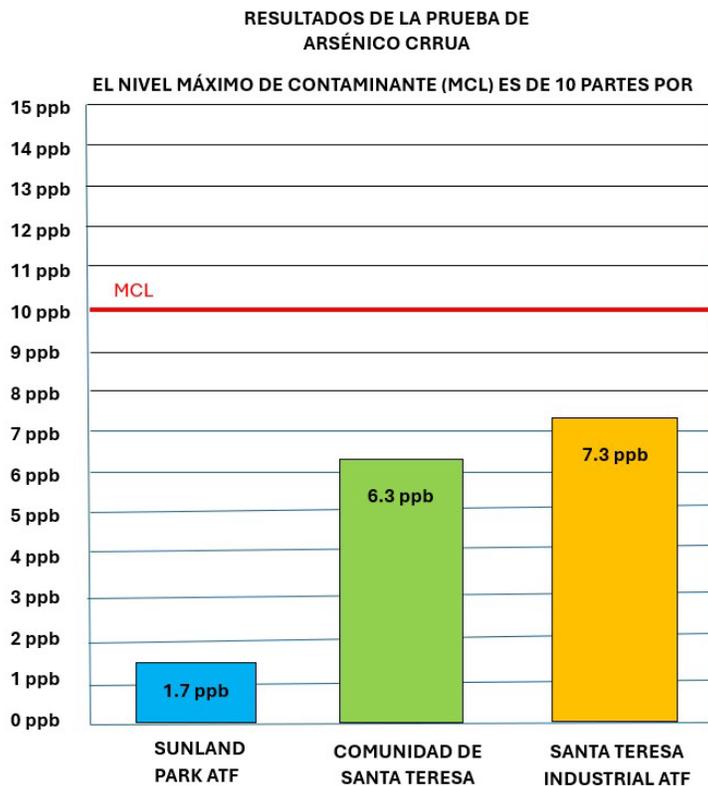

A partir de enero de 2025, las cuatro instalaciones de tratamiento de arsénico (ATF) operadas por CRRUA cumplen con NMED, lo que significa que están por debajo del MCL de la EPA durante cuatro trimestres consecutivos.

En lo que va del año, CRRUA pasó la prueba de arsénico del primer trimestre de NMED y las pruebas voluntarias trimestrales verificadas por un laboratorio independiente. En 2024, CRRUA pasó 18 pruebas de arsénico, incluidas tres pruebas trimestrales de NMED.

Los resultados de las pruebas de arsénico están disponibles en el sitio web de CRRUA [crrua.org](http://crrua.org).